


【海老津駅前イルミネーション事業 電源配置図】



○電源 A

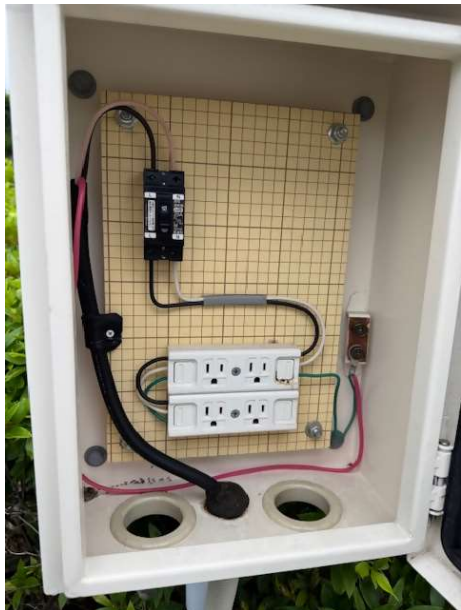

○電源 A
20AT の漏電遮断器に 2 ロコンセント
(15A×2) ×2 が接続されています。

○電源 B



○電源 B
30AT の漏電遮断器に 2 ロコンセント
(15A×2) ×2 が接続されています。